



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

620144, Екатеринбург, ул. Большакова, д. 97, тел.\факс: (343) 251-46-58
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

Приложение к акту

№ Св-2621-р от 08.06.2018 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № Св-2621-р-п

г. Красноуфимск
(наименование населенного пункта)

« 08 » июня 2018г.
(число, месяц, год)

Руководителю Директору МАУ ДО «Дворец творчества»
Щербаковой Елене Александровне

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Мною, главным государственным инспектором межрегионального отдела энергетического надзора Усолкиным Александром Григорьевичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-Ростехнадзор) Волкова Ф.К. от 24.05.2018г. № Св-2621- р

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

плановой выездной проверки деятельности Вашей организации с целью проверки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике

(указать вид деятельности)

При проведении осмотра присутствовал:
Техник-электрик Поляков Дмитрий Александрович

В результате проверки, проведенной период с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. по адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 17 выявлены нарушения обязательных требований действующих норм и правил.

В предписании приняты следующие сокращения нормативно-технических документов:

- | | |
|--------|---|
| ПУЭ | – Правила устройства электроустановок 6 и 7 издания; |
| ПТЭЭП | – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.2003; |
| ПОТ ЭЭ | – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 328н от 24 июля 2013 г. |
| ИПиИСЗ | – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261. |

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается:

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения
1	Не проводилась проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п. 1.2.6	15.08.2018
2	Не пересмотрена инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В в связи с выходом новых Правил	ПТЭЭП п. 1.2.6	15.08.2018
3	Не пересмотрена должностная инструкция техника-электрика в связи с выходом новых правил по охране труда	ПТЭЭП п. 1.2.2	15.08.2018
4	На лицевой стороне щитов и сборок отсутствуют надписи с указанием наименования (щита или сборки), соответствующего диспетчерскому наименованию	ПТЭЭП п.2.12.5	15.08.2018
5	На КЛ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии	ПТЭЭП п.2.4.5	15.08.2018
6	На приводах коммутационных аппаратов отсутствуют надписи указывающие их положение «вкл», «откл»	ПТЭЭП п.2.2.13	15.08.2018
7	Не проводилась испытания и измерения сопротивления изоляции КЛ- 0,4 кВ от траверсы ввода до ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п. 2.12.17	15.08.2018

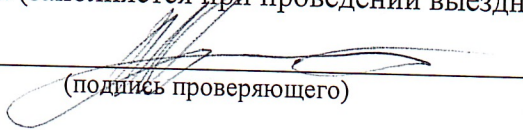
На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.


В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.


За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

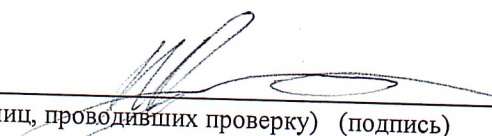

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Предписание выдал(и):


Главный государственный инспектор

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)


А.Г. Усолкин

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор МАУ ДО «Дворец творчества» Щербакова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись, дата, время)


Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)